


## PILAR DE ACOMETIDA DE AGUA

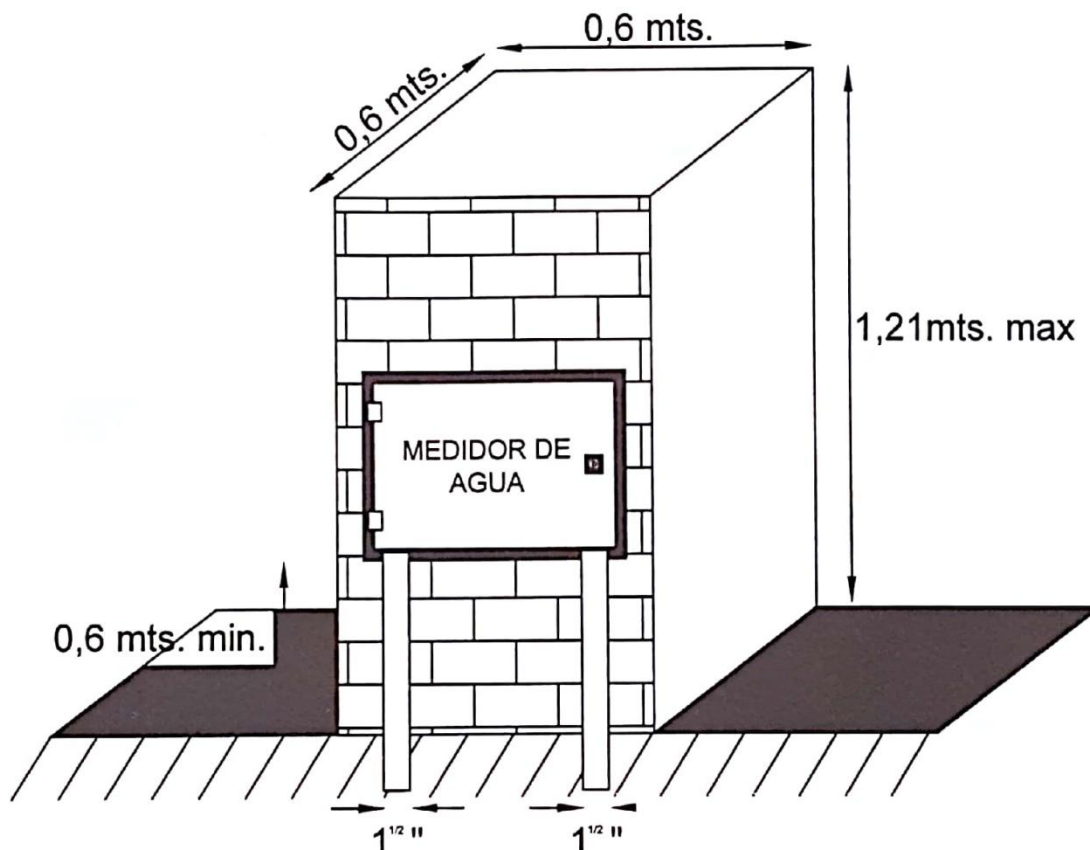

*Mampostería a elección y, de ser posible, ubicarlo junto al de LUZ.*

*El Retiro de la Caja de PVC es de Lunes a Viernes de 7.30 a 13 hs. en la Oficina de Reclamos Técnicos (con el correspondiente recibo de Pago).*

### **Información importante**

- *Todas las instalaciones deberán disponer en su propiedad de reservas de agua adecuadas consistentes en un tanque elevado con capacidad para 24 horas de consumo y una cisterna, por encima del nivel del piso con una capacidad no menor a 1/3 del volumen del tanque de reserva. De tratarse de conexión de agua para obra, el cliente deberá comprometerse a ejecutar los tanques de reserva y bombeo correspondientes antes de la finalización de la obra.*
- *En el interior de su propiedad se deberá colocar una llave de paso maestra, a menos de 1 metro de la línea municipal para manipulación exclusiva del usuario*
- *Se encuentra a disposición de los interesados el reglamento de Agua y servicio sanitario de Calp Ltda.*